




此次承蒙购买弊司的产品，特此感谢。

使用夹具快换OX时，请务必仔细确认下记项目。

- ① 关于弹开/锁紧用气压，请不要在供给气压为0.5~0.7MPa以外的状态下使用。
- ② 如果长时间处于不供气的场合，出于安全考虑，请取下夹具单元。
- ③ 空气选项用于抽吸（负压）的场合时，请取下内藏的单向阀部品。
- ④ 配管时要保证即使关闭电源也仍然可以向锁紧侧供气。
- ⑤ 从断气状态恢复到再稼动状态时，请在确认锁紧侧是供气状态后再开始。
- ⑥ 在使所连接的设备等动作的时候，请先确认螺丝以及部品是否有发生松动。
- ⑦ 将夹具快换固定在机械手侧或者夹具单元上时，请确保其与固定孔和固定螺丝所在的安装面没有间隙那样紧密贴合接触。
- ⑧ 其它与本产品有关的注意事项内容，请查看弊公司产品目录或是登录下记记载的网站进行确认。

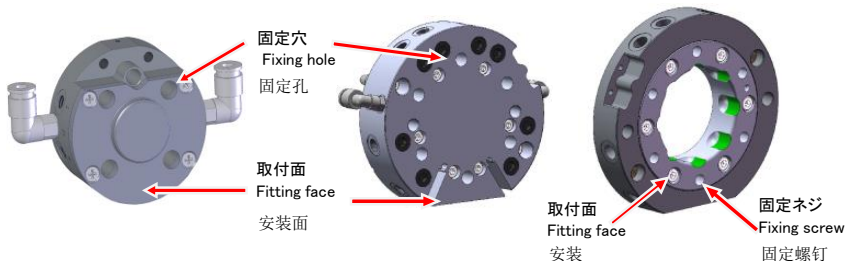

www.eins1.jp



www.eins1.us



www.eins1.eu



www.eins1.cn



www.eins1.in.th



www.eins1.com.br



starseiki.com.tw



starseiki.com.vn



eins1.ph



eins1.id